



Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených N.

Číslo protokolu OMŽP : 86

**Protokol o skúškach vody  
zo zdroja vody na biokúpalisku č. 2421 \*/ 2022**

ÚDAJE POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM	
Miesto odberu vzorky:	RO Rybníky SNINA, zdroj
Názov a adresa zákazníka:	RÚVZ Prešov, oddelenie epidemiológie

Dátum prevzatia vzorky:	20 . 04 . 2022	Dátum ukončenia skúšok:	25 . 04 . 2022
Dátum začiatku skúšok:	20 . 04 . 2022		

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A BIOLOGICKÝCH SKÚŠOK									
Č.	Ukazovateľ	KT (°C)	Jednotka	Výsledok	U(%) k = 2	Skúšobná metóda		A/N	Limit **
1.	Escherichia coli	44 ± 0,5	KTJ/100 ml	0	27	SM-5.2.01	K	A	50
2.	Črevné enterokoky	36 ± 2	KTJ/100 ml	10	25	STN EN ISO 7899-2	K	A	20
3.	Pseudomonas aeruginosa	36 ± 2	KTJ/ 100ml	0	19	STN EN ISO 16266	K	A	<1
Ostatné identifikované baktérie :									


Miesto výkonu laboratórnych činností je totožné s adresou laboratória. OLC nezodpovedá za odber vzorky a za údaje poskytnuté zákazníkom. Výsledky sa vzťahujú iba na predmet skúšania. Protokol sa bez súhlasu laboratória môže reprodukovat' len ako celok.

Vysvetlivky:

A	- akreditovaná skúška	N	- neakreditovaná skúška	U	- rozšírená neistota
K	- kultivačná metóda	M	- mikroskopická metóda	*	- číslo vzorky v centrálnom protokole
KT	- kultivačná teplota	10E2	= 10 <sup>2</sup>	S	- spektrofotometricky
**	- limitné hodnoty (podľa NV SR č.308/2012 Z.z.) sú uvedené v rovnakých jednotkách ako výsledky skúšok				

Protokol vypracoval : *Mgr. Lipáková*

Dátum vypracovania: 25 . 04 . 2022

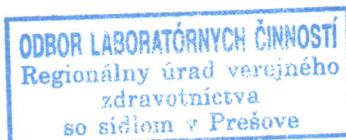

Za správnosť zodpovedá: Ing. Martina Janečková  
vedúca OMŽP

Protokol schválil: Ing. Jana Dolinská  
vedúca OLC

*Koniec protokolu*